


**LEGENDA DE MATERIAIS:**

PISOS	FORRO
PI-1 - Piso vinílico homogêneo em manta com emendas soldadas esp. 2cm.	FO-1 - Forro monolítico de gesso acartonado com acabamento pintura acrílica acetinada na cor Branco, <u>sem negativos</u> .
PI-2 - Piso porcelanato 60x60cm retificado, acab. natural. Rejuntes flexível acrílico.	FO-2 - Tabeira em gesso acartonado com molduras simples em gesso no perímetro externo (paredes), sem negativo. Acabamento em pintura acrílica acetinada na cor branco. Placas centrais em gesso acartonado com revestimento em filme PVC na cor Branco. Dimensão 125x62,5cm.
<b>PAREDES</b>	<b>RODAPÉS</b>
PA-1 - Pintura acrílica acetinada, sobre fundo preparador e massa PVA.	RO-1 - Rodapé vinílico composto pelo próprio piso curvado a 90°, h = 10cm.
PA-2 - Cerâmica nas dimensões 30x40cm retificado, branco acetinado. Rejuntes flexível base acrílica.	
PA-3 - Pintura epóxi base d'água. Nas áreas críticas.	

**LEGENDA DE INSTALAÇÕES:**

**LEGENDA:**

EE	EXAUSTÃO MECÂNICA c/m. projeto climatização / renov.
AC	AMBIENTE CLIMATIZADO c/m. projeto climatização / renov.
IN	INSULFAMENTO AR EXTERIOR c/m. projeto climatização / renov.
EE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
ED	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIFERENCIADA
FO	OXIGÊNIO MEDICINAL
FAM	AR COMPRIMIDO
FVC	VÁCUO CLÍNICO
FN	ÓXIDO NITROSO
HQ	ÁGUA QUENTE
HF	ÁGUA FRIA
	■ Ambiente Existente / Não Reformado

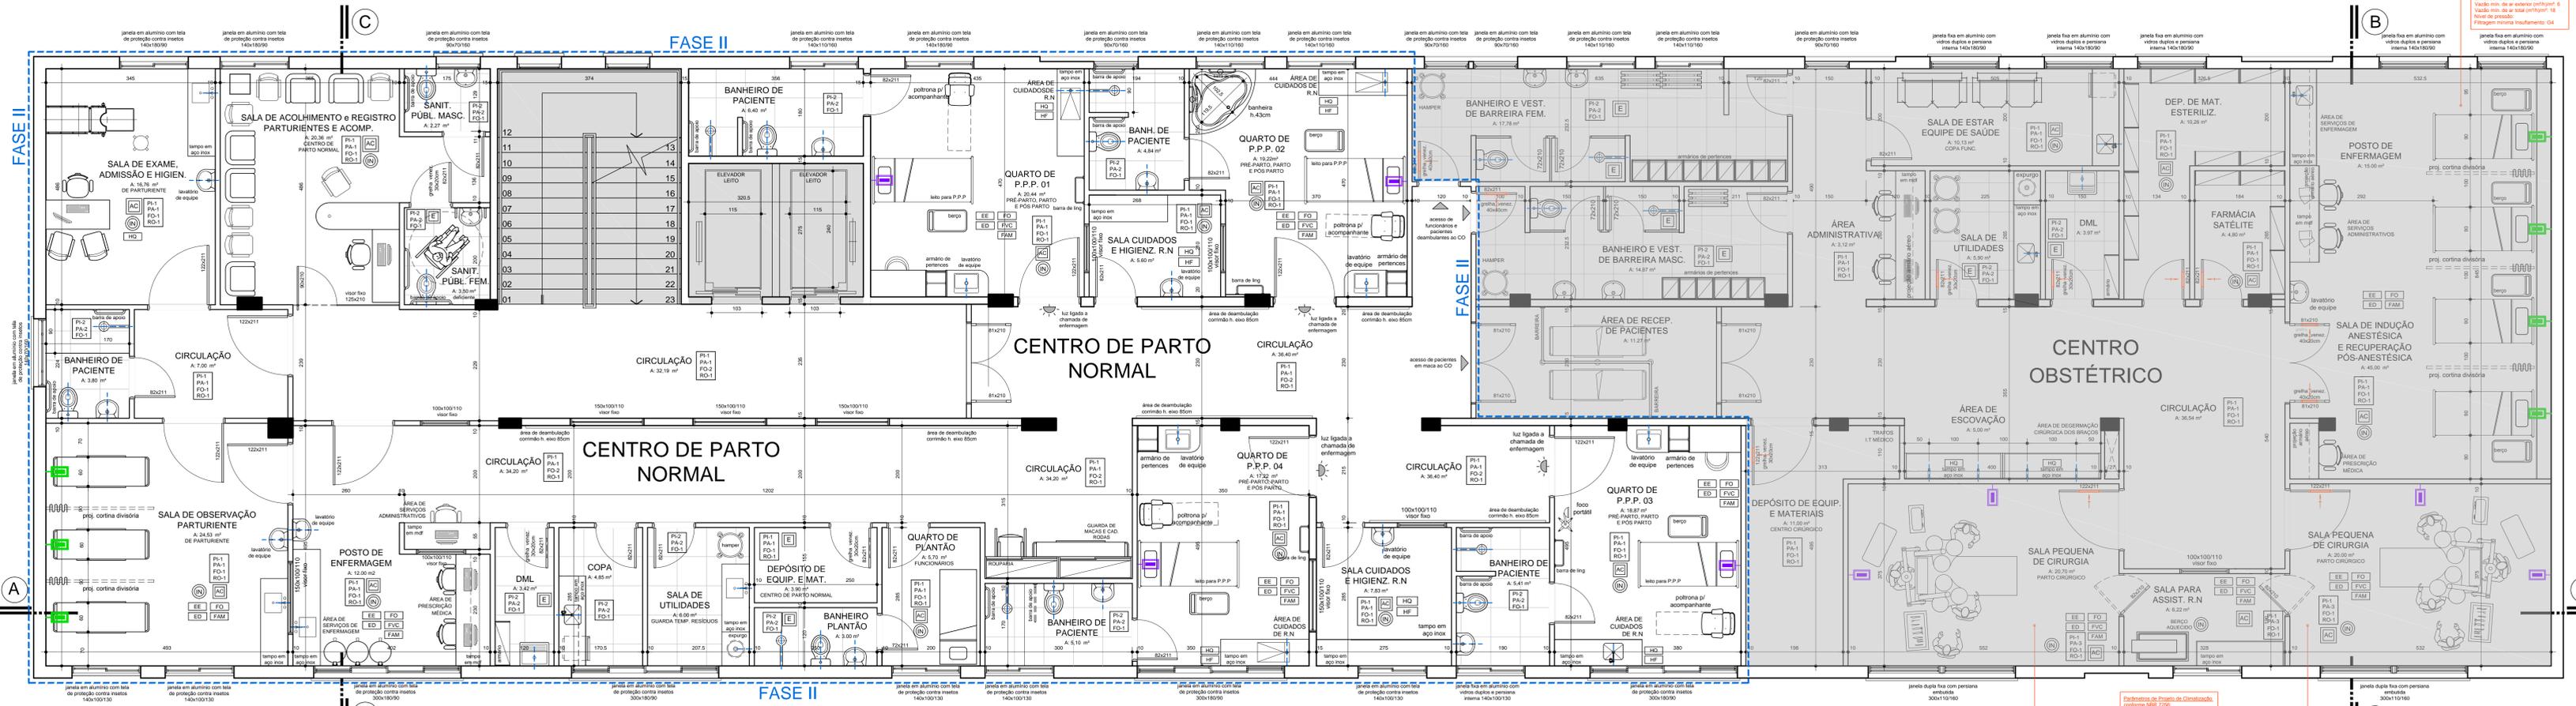

LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO	DATA	SETOR	RESP.
- EMISSÃO INICIAL ARO, EXECUTIVO FASE I - CENTRO OBSTÉTRICO	18/02/2019	GERAL	MRS

**OBSERVAÇÕES:**

- NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL
- QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO, ACAB. ETC. DEVE SER COMUNICADO E APROVADO PELA EQUIPE DE PROJETO.

**BADERMANN**  
arquitetos associados

Planta Baixa de Reforma - CPN+CO - 5º Pavto

**HOSPITAL MONTENEGRO**  
Projeto Arquitetônico Executivo - Centro Parto Normal e Centro Obstétrico

ÁREA: 341,93 m²  
DESENHO: WCB

DATA PROJETO: 30/10/2017  
DATA REVISÃO: 18/02/2019

REVISÃO: R01  
ESCALA: 1/50  
FRANCHA: ARQ 02/08

PROPRIETÁRIO: HOSPITAL MONTENEGRO  
LOCALIZAÇÃO: Rua Assis Brasil, 1621 - Montenegro - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arqº Marcos R. Barbedo - CAU A 45264-8

COLABORADORES: Arqº Jonas Badermann de Lemos - CAU A 13790-1; Arqº Paula Mesquita Zampieri - CAU A 60478-0; Arqº Gabriela Flores - CAU A 45026-0

ASSINTO: **ARQ 02/08**

**Padrões de Projeto de Climatização, conforme NBR 7226:**

Nível de Ruído: 1  
Umidade relativa controlada: 45% a 65%  
Temperatura: 18-24  
Umidade relativa: 45-60  
Velocidade máx. de ar insuflado (m/h): 8  
Veloc. mín. de ar insuflado (m/h): 15  
Nível de pressão: 1  
Filtragem mínima insuflamento: G4

**Padrões de Projeto de Climatização, conforme NBR 7226:**

Nível de Ruído: 2  
Umidade relativa controlada: 45% a 65%  
Temperatura: 18-24  
Umidade relativa: 45-60  
Velocidade máx. de ar insuflado (m/h): 8  
Veloc. mín. de ar insuflado (m/h): 15  
Nível de pressão: 1  
Filtragem mínima insuflamento: G4-F8

**PLANTA BAIXA**  
HOSPITAL MONTENEGRO - CPN+CO - 5º PAVTO  
1/50